


Deventer Seals | DSF 1528

Hoja de datos del producto

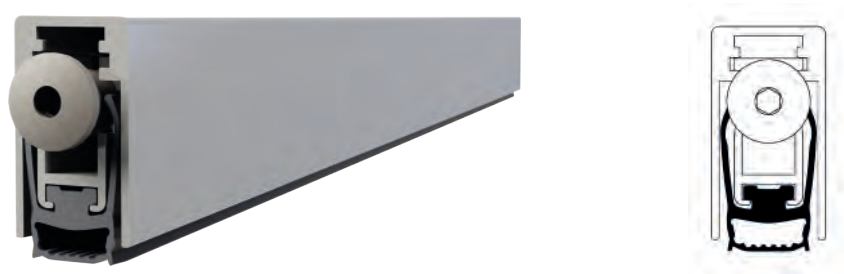

- Denominación**
- Burlete inferior | Deventer Sound insulation and Fire protection
- Dimensiones**
- 15 x 28 mm
- Uso**
- Burlete inferior automático con activación/activador desde un solo lado: redondo
- Ámbito de uso**
- Puertas, puertas interiores
- Material**
- Aluminio pulido al prensar

Características de los materiales

Propiedades	
Perfil exterior	Material: refuerzo de aluminio 6060 T6
Perfil interior	Material: refuerzo de aluminio 6060 T6
Acabado	Material: Aluminio pulido al prensar
mecanismo de activación	Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
Junta	Tipo de modelo: HF 3
	Silicona autoextinguible UL94 de clase V0
	Color: Gris
Tapa de cierre	Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
	Color: Gris
Accionador	Accionador autonivelante de acero revestido de nailon ajustable con una llave hexagonal de 3 mm
	Tipo de modelo: 1
	Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
	Color: Gris

Características técnicas

		Proceso de comprobación
Carrera máx.	18 mm	–
Temperatura de servicio	-35 °C / +200 °C	–
Tipo de montaje	Ángulo de fijación de acero inoxidable	–
	Tornillo de acero fresado y niquelado de 3,5 x 30 mm (preparado)	–
Ciclos de trabajo ^[1]	> 200 000	Internamente
Insonorización ^[2]	52 dB	ift Rosenheim
Resistencia al fuego ^[3]	120 min.	Applus Laboratories
Prueba de humo	13,1 m³/h	ift Rosenheim

[1] Los datos sobre las pruebas superadas, la función permanente según EN 1191:2012-12 y clasificada según EN 16034:2014-10 proporcionan información sobre la idoneidad básica del sistema mecánico. En casos concretos, dependiendo del material del panel de puerta o del tipo de bisagras, también pueden obtenerse otros resultados.

[2] Los valores de comprobación especificados para el aislamiento acústico se comprueban conforme a la norma DIN EN ISO 140-3:2005-03 y se evalúan conforme a la norma DIN EN ISO 717-1:2006-11. En este proceso de comprobación se prueba y evalúa la amortiguación sonora de las juntas en el componente.

[3] Los certificados de pruebas o las especificaciones para su uso en productos de protección antihumo y contra incendios solo indican que se han utilizado y que el elemento de construcción en su conjunto ha funcionado según el valor especificado. No se trata de una prueba del componente, sino sobre el elemento de construcción completo, con la construcción global probada. Esto significa que no indica si el componente funcionará en una construcción que difiera incluso en los detalles. Nuestros productos, básicamente adecuados para cada campo de aplicación, denominados aquí componentes, se utilizan a menudo correctamente en construcciones de aislamiento acústico, protección antihumo y protección contra incendios.

Información adicional

		Documentación correspondiente
REACH	conforme	bajo petición
EPD	no disponible	–